


Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 2 кв. 2021г

№ п/п	Наименование центра питания	Количество силовых трансформаторов одного типа, установленных в центре питания, шт	Номинальная мощность 1 силового трансформатора, кВА	Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов центра питания, кВа	Законное право владения (собственность, аренда)	Загрузка, %
1	ТПШ-1	2	40000	80000	собственность	35
2	ТП-6-2	2	2500	5000	собственность	32
3	ТП-5-16	1	400	400	собственность	26
4	ТП-13-1	2	1000	2000	собственность	23
5	ТП-5-7	2	1000	2000	собственность	18
6	ТП-10-1	2	400	800	собственность	39
7	ТП-3-1	2	630	1260	собственность	54

Главный энергетик




М.Ю. Сурков

Информация технических характеристиках и пропускной способности линий электропередачи (воздушных и (или) кабельных) АО "Саянскихимплагст", используемых для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Иркутской области
2 кв. 2021 г.

№	Наименование линии электропередачи	Тип линии электропередачи (воздушная или кабельная)	Протяженность линии электропередачи, км	Уровень напряжения линии электропередачи, кВ	Законное право владения (собственность, аренда и т.д.)	Загрузка, %
1	Цепь "Красная"	воздушная	0,43	110	собственность	Провод АС-240, Ином=605А, загрузка 35%
2	Цепь "Желтая"	кабельная	0,62	110	собственность	Кабель АПВПС-120, Ином=830А, Загрузка 35%
3	"Очистные-1"	воздушная	21,5	35	собственность	Провод АС-120, Ином=390А, загрузка 38%
4	"Очистные-2"	воздушная	20,2	35	собственность	Провод АС-150, Ином=450А, загрузка 36%
5	РП-1 - РП-5	кабельная	12,6	10	собственность	Кабель ААШВ 3х185 - 2 шт, Ином=470А, загрузка 22%
6	РП-5 - ТП-5-10	кабельная	1,25	10	собственность	Кабель ААШВ 3х185 - 2 шт, Ином=470А, загрузка 10,5%
7	РП-5 - РП-13 (правая, левая)	кабельная, воздушная	3,95 3,4	10	собственность	провод АС-70, Ином=265А, загрузка 20,8%
8	РП-5 - ТП-5-7	кабельная	1,44	10	собственность	Кабель ААШВ 3х120, Ином=185А, провод АС-70, Ином=265А, загрузка 22%
9	РП-5 - ТП-5-16	кабельная	0,2	10	собственность	Кабель ААШВ 3х50, Ином=105А, загрузка 15,7%
10	РП-5 - РП-11	кабельная	4,45	10	собственность	Кабель ААБл 3х50, Ином=155А, загрузка 16,4%
11	от РП-11 ВЛ "Захоронение"	воздушная	5,025	10	собственность	Кабель ААШВ 3х120, Ином=185А, провод АС-35, Ином=175А, загрузка 35%

Главный энергетик

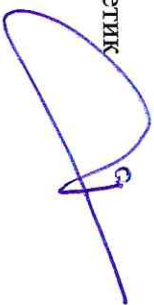

М.Ю. Сурков